

# 所沢市地球温暖化対策実行計画

平成 27 年度 温室効果ガス排出量

実 績 報 告 書

所 沢 市

## 所沢市地球温暖化対策実行計画について

### ■計画の概要

本市の地球温暖化対策を具体的に推進するため、「所沢市地球温暖化対策実行計画」を策定し、より実効的な取組みを市民・事業者と協働により推進し、市域から排出される温室効果ガス排出量の削減を図っています。

本計画は、市の事務及び事業における温室効果ガス排出量の削減等に関する「事務事業編」と、市域における温室効果ガスの排出の抑制等に関する「区域施策編」の2つから編成され、下記のとおりそれぞれ削減目標を掲げその達成を目指しています。

#### ○事務事業編

市の事務及び、事業における温室効果ガス排出量は平成 19 年度（2007 年度）を基準に、平成 30 年度（2018 年度）までに、10%削減することを目標としています。

#### ○区域施策編

市域における温室効果ガス排出量では、段階的な温室効果ガス排出量の削減を図るため、短期目標と長期目標を国の削減目標にあわせ、それぞれ設定しています。区域施策編では、国と県の取組みを前提として、さらに市の取組みを進めることで、目標の達成を目指していきます。

短期目標では、平成 19 年度（2007 年度）を基準に、平成 30 年度（2018 年度）までに、3.8%削減<sup>1)</sup>することを目標としています。また、長期目標では、平成 19 年度（2007 年度）を基準に、平成 62 年度（2050 年度）までに、80%削減することを目標としています。

### ■平成 27 年度温室効果ガス排出量の概要

平成 27 年度の本市の温室効果ガス排出量（事務事業編）では、年次目標を達成し、省エネなどの取組みが進んでいます。

一方、市域の温室効果ガス排出量（区域施策編）では、東京電力(株)の二酸化炭素排出係数の減少により、産業部門、民生業務部門、民生家庭部門の排出量は減少したものの、年次目標は達成しませんでした。また、電力の二酸化炭素排出係数の影響を小さくするために、当係数を固定して排出量を算出した結果から、基準年度からの減少幅が特に小さい民生家庭部門への対策の重点化が示唆されるものとなっています。

<注>

1) 平成 26 年度改訂時に、短期目標を平成 19 年度比で 25%削減から 3.8%削減に変更。

**I 事務事業編**

- 1 温室効果ガス排出量
  - (1) 温室効果ガス排出量全体 . . . . . 1
  - (2) 項目別温室効果ガス排出量の検討 . . . . . 2
  
- 2 各部の温室効果ガス排出量 . . . . . 6
  
- 3 温室効果ガスの削減方針 . . . . . 8

**II 区域施策編**

- 1 温室効果ガス排出量（速報値）（電力排出係数変動）
  - (1) 温室効果ガス排出量全体 . . . . . 9
  - (2) 項目別温室効果ガス排出量の検討 . . . . . 10
  - (3) 部門別二酸化炭素排出量の考察 . . . . . 11
  - (4) その他の温室効果ガス排出量の検討 . . . . . 14
  
- 2 温室効果ガス排出量（速報値）（電力排出係数固定）の概要 . . . . . 15
  
- 3 温室効果ガスの削減方針 . . . . . 17

**参 考**

- . . . . . 19
- (1) 電力の使用に伴う二酸化炭素排出係数
- (2) 気候について
- (3) 太陽光発電システムの設置について

## I 事務事業編

## 1 温室効果ガス排出量

## (1) 温室効果ガス排出量全体

本計画は、市のすべての事務及び事業から発生する温室効果ガスの削減を目的とし、計画最終年度の平成 30 年度までに 10%削減（基準年度：平成 19 年度）することを目標としています。


平成 27 年度における本計画の対象となる温室効果ガス排出量をみると、29,232,091kg-CO<sub>2</sub>となっており、基準年度と比べて CO<sub>2</sub>換算で 4,203,129kg-CO<sub>2</sub>（▲12.57%）を削減し、目標を達成しています。

基準年度及び平成 27 年度の温室効果ガス排出量は表 1 のとおりです。また、計画期間中の推移を図 1 に示します。

(表 1) 温室効果ガス排出量

		H19 年度 (基準年度)	H27 年度
総排出量実績	総排出量 (kg-CO <sub>2</sub> )	54,895,477	49,740,571
	対基準年度増減率	—	▲9.39%
実行計画の対象となる温室効果ガス実績（調整）※	総排出量 (kg-CO <sub>2</sub> )	33,435,220	29,232,091
	対基準年度増減率	—	▲12.57%
	目標値	—	▲6.3%

※実績（調整）とは、目標管理のための修正を行った数値です。『地球温暖化対策実行計画』上では、一般廃棄物排出量など市が直接的に管理することが困難な項目を分離し、調整後の実績で評価しています。

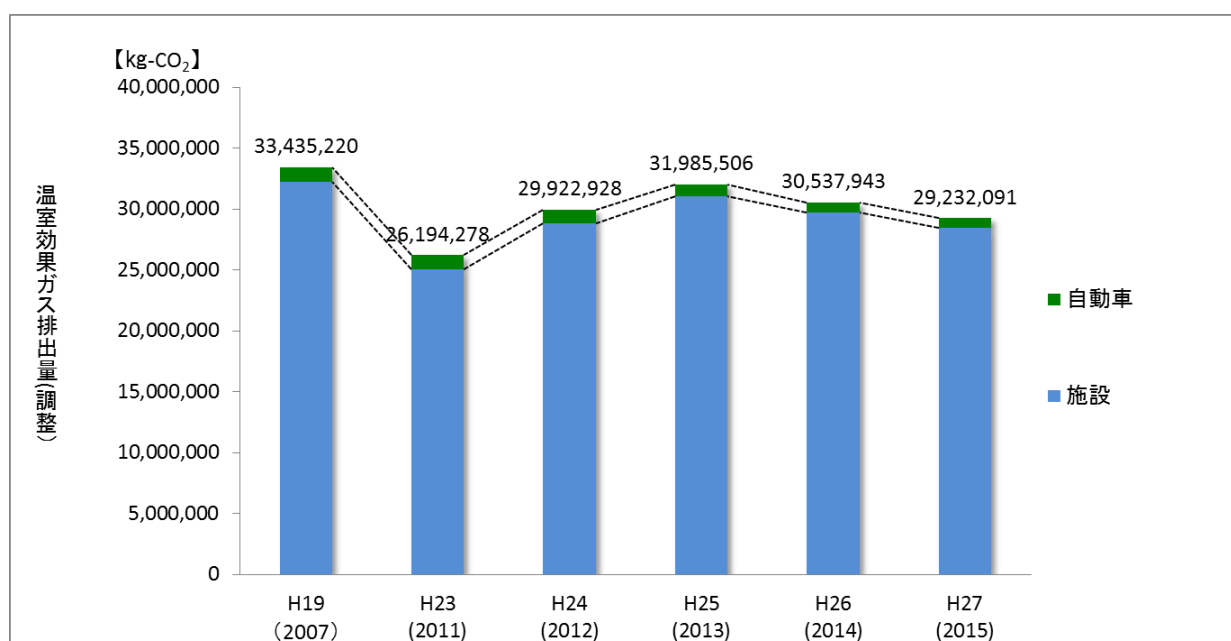

【図 1】 計画期間中の温室効果ガス排出量（調整）の推移

## (2) 項目別温室効果ガス排出量の検討

温室効果ガス排出量の項目別（①施設、②自動車、③その他）排出量は以下のとおりです。

(表2) 項目別温室効果ガス排出量 (単位: kg-CO<sub>2</sub>)

		H19年度 (基準年度)	H27年度	増減量
①施設		32,241,427	28,414,484	▲3,826,943 (▲11.87%)
②自動車		1,193,793	817,607	▲376,186 (▲31.51%)
③その他	廃棄物	20,493,369	20,335,478	▲137,891 (▲0.67%)
	下水道	965,028	—	▲965,028
	し尿処理	—	152,295	152,295
	医療	1,860	707	▲1,153 (▲61.99%)
総排出量		54,895,477	49,740,571	▲5,154,906 (▲9.39%)

※ ( ) は増減率を表す。

## ①施設


エネルギー使用に伴う各施設から排出された温室効果ガス排出量は、基準年度に比べ表3のとおり減少しています。電気使用量に伴う温室効果ガス排出量は、各施設における省エネ機器の導入をはじめ、空調機器の抑制や照明の減灯の節電対策等の効果により減少しています。(図2参照)

しかし、平成27年度の電力使用量に伴う二酸化炭素実排出係数(東京電力株式会社管内)が基準年度と比較して18.8%増加しているため、その削減幅は小さい状況となっています。(p19、参考(1)電力の使用に伴う二酸化炭素排出係数参照)

(表3) 各エネルギー使用に伴う各施設の温室効果ガス排出量 (単位: kg-CO<sub>2</sub>)

		H19年度 (基準年度)	H27年度	増減量
燃料 使用 量	ガソリン*	3,992	5,447	1,455 (36.45%)
	灯油	681,255	376,221	▲305,034 (▲44.78%)
	軽油*	45,499	40,035	▲5,464 (▲12.01%)
	A重油	1,791,445	936,177	▲855,268 (▲47.74%)
	液化石油ガス(LPG)*	253,475	252,668	▲807 (▲0.32%)
	液化天然ガス(LNG)	0	0	0 (0.00%)
	都市ガス*	3,618,121	3,362,504	▲255,617 (▲7.06%)
電気使用量		25,847,640	23,441,432	▲2,406,208 (▲9.31%)
合計		32,241,427	28,414,484	▲3,826,943 (▲11.87%)

※自動車以外の用に供されている燃料。

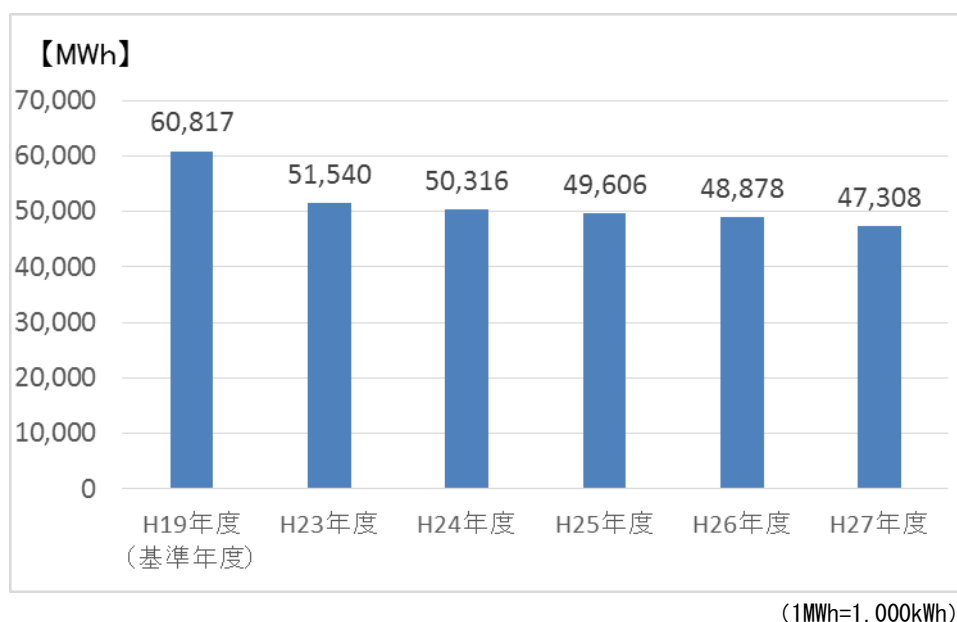

【図2】電気使用量の推移

## ②自動車

自動車から排出された温室効果ガス排出量は、表 4 のとおり基準年度と比べ減少しています。これは、基準年度と比べ車両台数が減少し、全走行距離が減少したことやエコカー（燃費性能向上車）への買い替えによる効果が考えられます。

(表 4) 公用車の使用状況

(単位 : kg-CO<sub>2</sub>)

	H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
車両台数 (台)	290	225	▲65 (▲22.41%)
全走行距離 (km)	2,386,184	1,989,766	▲396,418 (▲16.61%)
低公害車台数 (台)	72	140	68 (94.44%)
温室効果ガス排出量 (kg-CO <sub>2</sub> )	1,193,793	817,607	▲376,186 (▲31.51%)

## ③その他

市が直接的に管理することが困難な項目である一般廃棄物、下水・し尿処理に係る項目においては、基準年度に比べ、全体では温室効果ガス排出量は減少しています。

一般廃棄物処理に関する温室効果ガスの内訳は、表 6 のとおりで、東部クリーンセンターでは増加し、西部クリーンセンターでは減少しています。東部クリーンセンターでは平成 22 年 10 月から開始した廃プラスチックの焼却処理に伴い、プラスチック焼却に伴う二酸化炭素排出量が増加したことによる影響と推測されます。一方、西部クリーンセンターでは、一般廃棄物焼却量が減少したことによるものと推測されます。また、計画期間中の推移を図 3 に示しています。

(表 5) その他の項目における温室効果ガス排出量

(単位 : kg-CO<sub>2</sub>)

	H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
東部クリーンセンター 西部クリーンセンター	20,493,369	20,335,478	▲157,891 (▲0.77%)
所沢浄化センター	965,028	—※1	▲965,028
衛生センター	—※2	152,295	152,295
保健センター	1,860	707	▲11.53 (▲61.99%)
総排出量	21,460,257	20,508,480	▲951,777 (▲4.44%)

※1 平成 23 年度に施設が閉鎖となったため。

※2 平成 24 年度に施設が開設されたため。


(表6) 一般廃棄物処理に係る温室効果ガス排出量

■東部クリーンセンター 【連続燃焼式】	H19年度 (基準年度)	H27年度	増減量
一般廃棄物焼却量(t)	56,569.94	57,135.93	565.99 (1.00%)
プラスチック類混入分※ <sup>1</sup> (t)	4,845.38	5,348.50	503.12 (10.38%)
プラスチック類混入率※ <sup>2</sup> (%)	15.04	17.80	2.76
温室効果ガス排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	14,050,262	15,753,580	1,703,318 (12.12%)
プラスチック焼却に伴う 二酸化炭素排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	13,058,299	14,786,820	1,728,521 (12.12%)
焼却に伴い発生するメタン・ 一酸化二窒素の排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	991,963	966,760	▲25,203 (▲2.54%)

■西部クリーンセンター 【准連続燃焼式】	H19年度	H27年度	増減量
一般廃棄物焼却量(t)	37,419.63	25,619.98	▲11,799.65 (▲31.53%)
プラスチック類混入分※ <sup>1</sup> (t)	2,139.92	1,507.74	▲632.18 (▲29.54%)
プラスチック類混入率※ <sup>2</sup> (%)	11.10	12.23	1.13
温室効果ガス排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	6,443,107	4,601,898	▲1,841,209 (▲28.58%)
プラスチック焼却に伴う 二酸化炭素排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	5,767,084	4,168,399	▲1,598,685 (▲27.72%)
焼却に伴い発生するメタン・ 一酸化二窒素の排出量(kg-CO <sub>2</sub> )	676,023	433,499	▲242,524 (▲35.88%)

※1 一般廃棄物焼却量に混入されているプラスチック類混入分は、実際の計測値を用い(頻度:1回/2ヶ月調査)、水分量を考慮した推計値です。

※2 乾ベースによる組成分析結果をプラスチック類混入率としています。

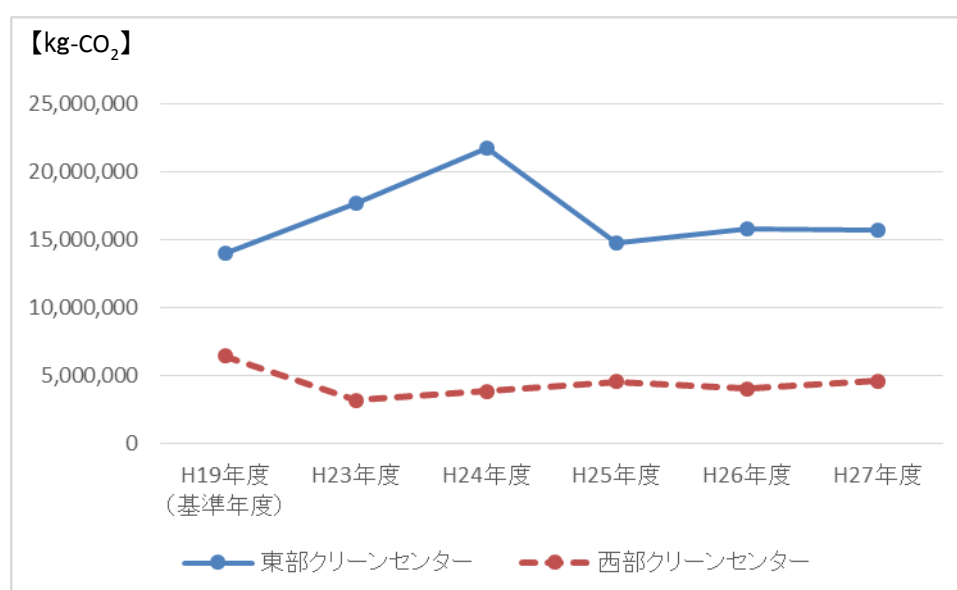

【図3】一般廃棄物処理に係る温室効果ガス排出量の推移



## 2 各部の温室効果ガス排出量

部門別の温室効果ガス排出量（調整）は、表7のとおり、6部を除き、排出量が減少し、全体で12.57%の削減となっています。その主な原因は、環境クリーン部西部クリーンセンターの長寿命化工事に伴う施設稼働率の低減化及び建設部建設総務課による道路照明のLED化に伴う電気使用量の大幅削減です。

一方、温室効果ガス排出量が増加した部門もあり、その主な原因は、電力会社の二酸化炭素実排出係数の増加に伴う温室効果ガス排出量の増加や、施設役割の増加による稼働時間及び利用者数の増加等です。各部門における主な増加原因等とその対応は、表8のとおりとなっています。なお、本市実行計画において、温室効果ガス排出量が増加した施設は、「温室効果ガス排出量削減計画」を作成し、温室効果ガス排出量増加の原因や今後の取組み強化に努めることとしています。

(表7) 各部温室効果ガス排出量（調整）

（単位：kg-CO<sub>2</sub>）

	H19年度	H27年度	増減量
経営企画部	15,501	11,790	▲3,711 (▲23.94%)
総務部	0	10,750	10,750
財務部	1,784,564	1,596,372	▲188,192 (▲10.55%)
市民部	3,609,909	3,756,176	146,267 (4.05%)
福祉部	1,176,106	1,145,158	▲30,948 (▲2.63%)
こども未来部	963,304	979,712	16,408 (1.70%)
健康推進部	400,992	284,351	▲116,641 (▲29.09%)
環境クリーン部	8,119,987	6,924,787	▲1,195,200 (▲14.72%)
産業経済部	150,071	143,194	▲6,877 (▲4.58%)
まちづくり計画部	17,485	6,585	▲10,308 (▲62.34%)
建設部	1,715,609	1,701,671	▲13,938 (▲0.81%)
医療センター	668,824	722,130	53,306 (7.97%)
上下水道部	6,124,495	4,151,175	▲1,973,320 (▲32.22%)
教育委員会	8,027,338	7,798,240	▲229,098 (▲2.85%)
消防本部 <sup>※1</sup>	661,035	0	▲661,035
合計	33,435,220	29,232,091	▲4,203,129 (▲12.57%)

注) 平成27年度の組織体制に合わせて、施設・自動車を保有している組織のみ掲載しています。

※1 消防本部は、平成25年度に埼玉西部消防本部組合に組織変更となり、施設自体が市の管轄外となったためH27年度の温室効果ガス排出量が0となっています。

(表 8) 部別温室効果ガス排出量の増加原因等

(単位 : kg-CO<sub>2</sub>)

	主たる原因と対応
総務部	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 23 年度から、消防団におけるエネルギー使用量の算定を開始したため。</li> </ul> (主な対策 : 詰所の建替えや車両の更新の際には、環境への配慮を意識する。)
市民部	<ul style="list-style-type: none"> <li>電力使用量の大きい市民文化センターにおいて、平成 19 年度比で電気量は削減できたにもかかわらず、電気使用量の排出係数が 0.425 から 0.662 に大幅に上昇したため。</li> </ul> (主な対策 : 老朽化した空調設備の修繕の実施や節電の徹底。)
こども未来部	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童館にて日曜、祝日の開館など、開館日数が増加したため。</li> <li>施設や空調設備の老朽化</li> <li>保育園では乳児の空調設備の稼働抑制が困難であるため。</li> </ul> (主な対策 : 老朽化した空調設備の入れ替えやこまめな温度調整の実施。)
医療センター	<ul style="list-style-type: none"> <li>小児深夜帯急患診療や小児科休日急患診療の拡充を図ったため。</li> </ul> (主な対策 : 各種設備・装置交換時は、エネルギー効率に配慮した機器を優先。)

### 3 温室効果ガスの削減方針

引き続き、温室効果ガス排出量の削減を推進するため、所沢市地球温暖化対策実行計画に基づき、以下のとおり削減対策を進めます。

#### (1) 施設等におけるエネルギー使用量の削減

空調設備の設定温度やボイラー設備、給湯設備の運転時間の調整など、適切な運転管理（「設備等省エネルギー管理シート」の活用）を行うとともに、勤務時間前後や昼休みにおける消灯、OA機器の待機電力の削減などに努めます。

#### (2) 資源の有効利用の推進

ITを活用した文書・資料の共有化による紙使用量の削減に取り組むとともに、雨水の有効活用による水道使用量の削減に努めます。

#### (3) 廃棄物削減・リサイクル推進

長期使用が可能な製品の購入や再生利用に取り組むとともに、ごみ分別の徹底を推進し、排出されるゴミの減量・資源化に努めます。

#### (4) 公用車使用における環境負荷の低減

公用車の利用抑制やエコドライブの推進に取り組むとともに、公用車への低公害・低燃費車などの購入により、環境負荷の低減に努めます。

#### (5) 環境負荷の少ない製品の調達

グリーン購入など環境負荷の少ない製品の調達を推進します。

#### (6) 建築物の建設、施設・設備の管理

太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーの導入に取り組むとともに、空調設備や照明設備などについては、省エネルギー機器の代替に努めます。

#### (7) 教育分野

所沢市地球にやさしい学校の手引きに基づき、各学校において環境活動、環境学習を実施するとともに、市職員による出前講座等、その他様々な環境関連事業を通じて、子どもたちの環境への理解促進、環境配慮意識の向上、主体的に環境活動ができる人材の育成を行います。

Ⅱ 区域施策編

1 温室効果ガス排出量（速報値）（電力排出係数変動）

(1) 温室効果ガス排出量全体

本計画は、市域における温室効果ガス排出量の削減を目的に、平成 19 年度を基準に、短期目標として「平成 30 年度までに 3.8%削減」、長期目標として「平成 62 年度までに 80%削減」を目標としています。

平成 27 年度における本計画の対象となる温室効果ガス排出量をみると、158.6 万 t-CO<sub>2</sub> となっており、基準年度（平成 19 年度）と比べて CO<sub>2</sub> 換算で、0.6 万 t-CO<sub>2</sub>（0.38%）の増加となり、平成 27 年度の目標値である 1.62%削減を達成することができませんでした。平成 25 年度から平成 27 年度まで、基準年度（平成 19 年度）の温室効果ガス排出量よりも高い状態が続いています。


基準年度及び平成 27 年度の温室効果ガス排出量は表 9 のとおりです。また、計画期間中の経年変化を図 4 に示します。

（表 9）市域における温室効果ガス排出量（電力排出係数変動）

		H19 年度(基準年度)	H27 年度(速報値)
温室効果ガス	総排出量(万 t-CO <sub>2</sub> )	158.0 <sup>※1</sup>	158.6 <sup>※2</sup>
	対基準年度増減量(万 t-CO <sub>2</sub> )	—	0.6
	対基準年度増減率	—	0.38%
	目標値	—	▲1.62%

※1 基礎データの更新等により、基準年度の総排出量を訂正しています。

※2 現在までに入手できる最新基礎データにより算出していることから、速報値としています。また、電力自由化に伴い、平成 27 年度から電気消費量を実績値から推定値に変えて温室効果ガス排出量を算出しています。

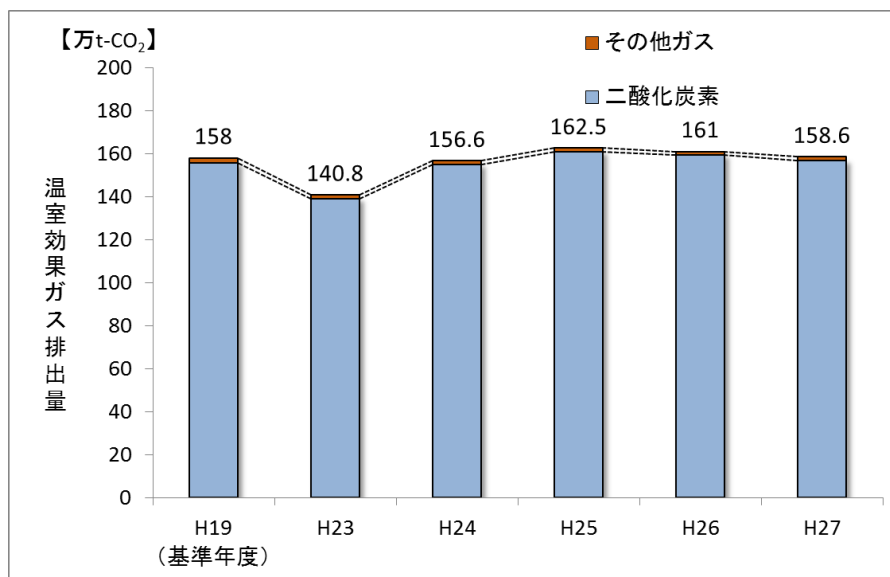


【図 4】市域における温室効果ガス排出量の推移（電力排出係数変動）

(2) 項目別温室効果ガス排出量の検討

温室効果ガス排出量のうち、二酸化炭素に係る項目別（①産業部門、②民生業務部門、③民生家庭部門、④運輸部門、⑤廃棄物部門）排出量及びその他のガスに係る項目別（①メタン、②一酸化二窒素）排出量は表 10 のとおりです。また、計画期間中の経年変化を図 6-1 に示します。

区域全体で、基準年度（平成 19 年度）と比べて、二酸化炭素排出量は 0.9 万 t-CO<sub>2</sub>（0.58%）増加し、その他のガスは 0.4 万 t-CO<sub>2</sub>（▲18.18%）削減しています。全体では 0.6 万 t-CO<sub>2</sub>（0.38%）の増加となっています。

また、二酸化炭素の排出寄与率では、民生家庭部門が最も多く、次いで運輸部門、民生業務部門の順となっています。

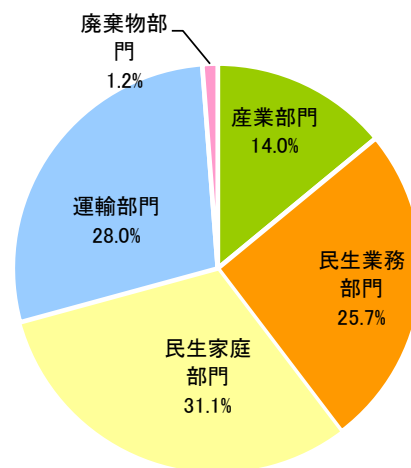


【図 5】二酸化炭素の排出寄与率（電力排出係数変動）

(表 10) 項目別温室効果ガス排出量（電力排出係数変動）

(単位: 万 t-CO<sub>2</sub>)

	H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
二酸化炭素	155.8	156.7	0.9 (0.58%)
①産業部門	23.5	22.0	▲1.5 (▲6.38%)
②民生業務部門	40.4	40.2	▲0.2 (▲0.50%)
③民生家庭部門	45.8	48.7	2.9 (6.33%)
④運輸部門	44.2	43.9	▲0.3 (▲0.68%)
⑤廃棄物部門	1.9	1.9	0.0 (0.00%)
その他のガス	2.2	1.8	▲0.4 (▲18.18%)
①メタン	0.4	0.3	▲0.1 (▲25.00%)
②一酸化二窒素	1.8	1.5	▲0.3 (▲16.67%)

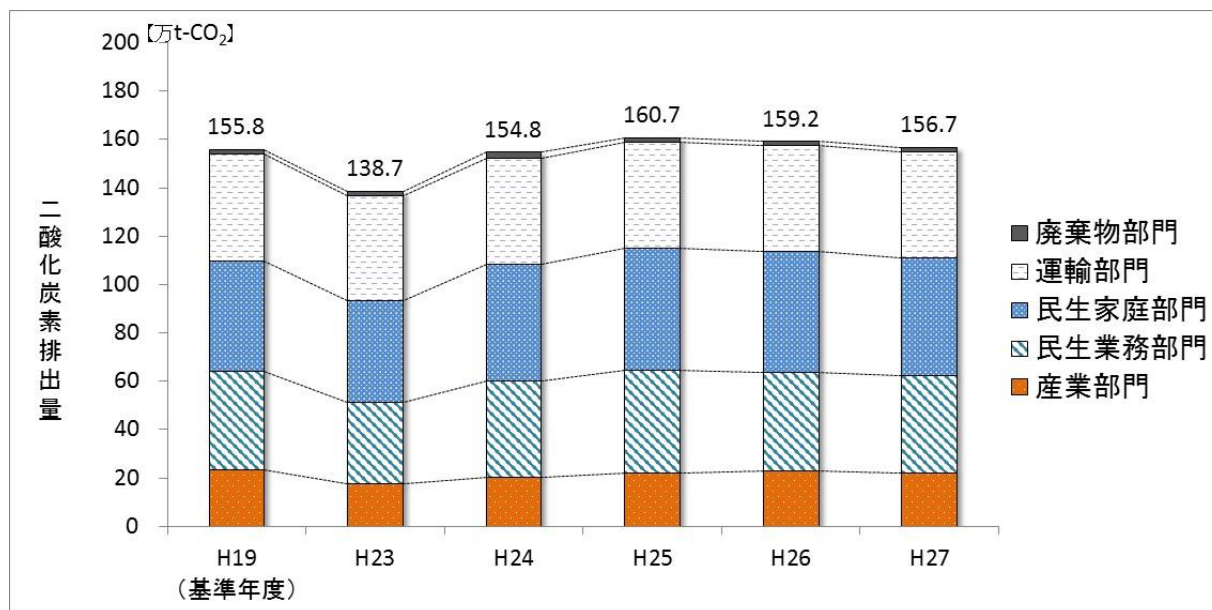

【図 6】部門別の二酸化炭素排出量の推移（電力排出係数変動）

### (3) 部門別二酸化炭素排出量の考察

各エネルギー使用に伴う産業・民生業務・民生家庭部門における二酸化炭素排出量の内訳は、表 11 のとおりです。

なお、電力の使用に伴う二酸化炭素実排出係数のうち、東京電力株式会社の実排出係数は、基準年度である平成 19 年度と比べると、二酸化炭素実排出係数が大きく増加しているため、電力の使用に伴う二酸化炭素排出量は増加傾向にあります。  
(p19、参考 (1) 電力の使用に伴う二酸化炭素排出係数参照)

また、各部門における電力使用量 (MWh) の推移を図 7 に示しています。

#### ① 産業部門

電力使用に伴う二酸化炭素排出量は、基準年度と比べると減少しています。これは、多くの工場等で生産コストの低減の観点から生産設備の省電力化や節電対策の取り組みが進んでいるためと推測されます。

#### ② 民生業務部門

部門全体では二酸化炭素排出量が基準年度と比べ 0.50% の減少となっています。内訳については、燃料使用に伴う二酸化炭素排出量が減少したのに比べ、電力使用に伴う二酸化炭素排出量が増加しています。しかし、事務所等の延べ床面積の増加 (4.70% 増) 及び東京電力株式会社の実排出係数の増加 (18.82% 増) を考慮すると、1 事業所当たりの電気使用量は減少しているものと推測されます。

#### ③ 民生家庭部門

液化石油ガス (LPG) の使用に伴う二酸化炭素排出量は、基準年度と比べ減少しています。電力使用に伴う二酸化炭素排出量についても市域の世帯数の増加

(8.84%増) 及び実排出係数の増加 (18.82%増) を考慮すると、1 世帯当たりの電気使用量は減少しているものと推測されます。

(表 11) 各部門におけるエネルギー別二酸化炭素排出量 (電力排出係数変動) (単位: 万 t-CO<sub>2</sub>)


①産業部門		H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
燃料 使用量	軽質油	1.5	1.8	0.3 (20.00%)
	重質油	2.0	1.5	▲0.5 (▲25.00%)
	液化石油ガス (LPG)	0.5	0.6	0.1 (20.00%)
	都市ガス	2.9	3.8	0.9 (31.03%)
電気使用量		16.6	14.2	▲2.4 (▲14.46%)
小 計		23.5	21.9	▲1.6 (▲6.81%)

(単位: 万 t-CO<sub>2</sub>)

②民生業務部門		H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
燃料 使用量	軽質油	7.8	7.1	▲0.7 (▲8.97%)
	重質油	7.9	7.2	▲0.7 (▲8.86%)
	液化石油ガス (LPG)	2.2	0.5	▲1.7 (▲77.27%)
	都市ガス	2.3	1.9	▲0.4 (▲17.39%)
電気使用量		20.2	23.5	3.3 (16.34%)
小 計		40.4	40.2	▲0.2 (▲0.50%)

(単位: 万 t-CO<sub>2</sub>)

③民生家庭部門		H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
燃料 使用量	軽質油 (灯油)	2.6	2.7	0.1 (3.85%)
	重質油	—	—	—
	液化石油ガス (LPG)	6.8	5.7	▲1.1 (▲16.18)
	都市ガス	6.3	6.2	▲0.1 (▲1.59%)
電気使用量		30.1	34.1	4.0 (13.29%)
小 計		45.8	48.7	2.9 (6.33%)

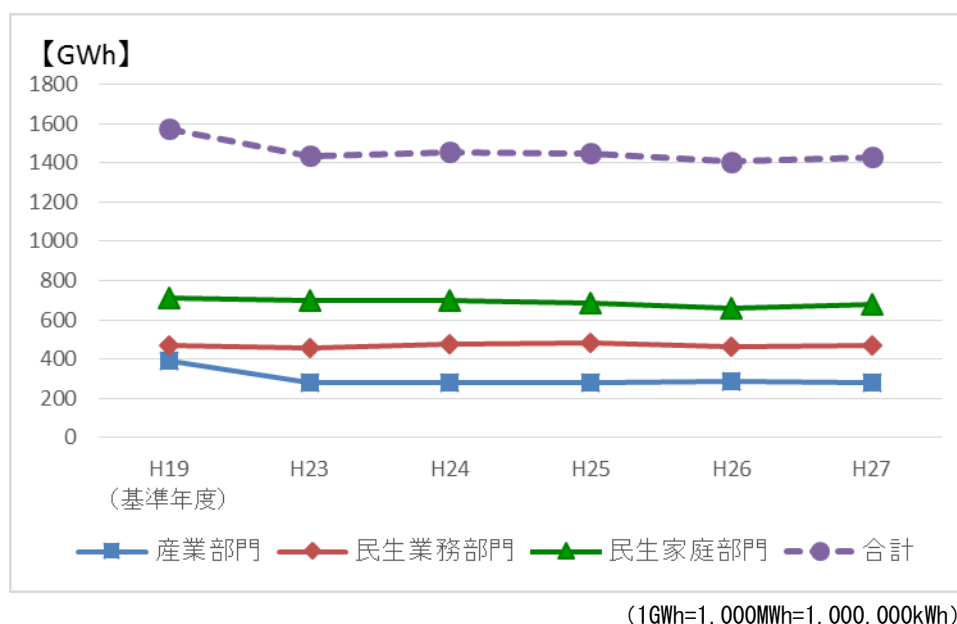

【図7】各部門の電力使用量の推移

#### ④ 運輸部門

運輸部門における二酸化炭素排出量の内訳は、表12のとおりです。基準年度と比べると、若干の減少はみられるものの、基準年度と同水準となっています。

(表12) 運輸部門における二酸化炭素排出量 (単位: 万 t-CO<sub>2</sub>)

④運輸部門	H19年度 (基準年度)	H27年度	増減量
自動車	40.9	40.9	0 (0.00%)
鉄道	3.3	3.0	▲0.3 (▲9.09%)
小計	44.2	43.9	▲0.3 (▲0.68%)

#### ⑤ 廃棄物部門

廃棄物部門における二酸化炭素排出量は、基準年度に比べ減少しています。


一般廃棄物処理に関する温室効果ガスの内訳は、表6のとおりで、東部クリーンセンターでは増加し、西部クリーンセンターでは減少しています。東部クリーンセンターでは平成22年10月から開始した廃プラスチックの焼却処理に伴い、一般廃棄物焼却量が増加したことによる影響と推測されます。また、西部クリーンセンターでは、基幹的設備改良工事(長寿命化工事)の影響により、焼却施設の稼働時間が減少したため一般廃棄物焼却量が減少し、二酸化炭素排出量も削減されました。



(4) その他の温室効果ガス排出量（メタン・一酸化二窒素）の検討

メタン・一酸化二窒素は、主に家畜の消化管内の醗酵や自動車の走行等に伴い発生するガスです。表 10 のとおり、基準年度に比べ 0.4 万 t-CO<sub>2</sub> (▲16.13%) 減少しています。一酸化二窒素排出量の内訳は表 13 のとおりで、排出量減少の主な理由としては、畜産業における飼育頭数の減少があげられます。

なお、その他のガスが占める温室効果ガス中の割合は 1.0% で、温室効果ガスの殆どが二酸化炭素となっています。

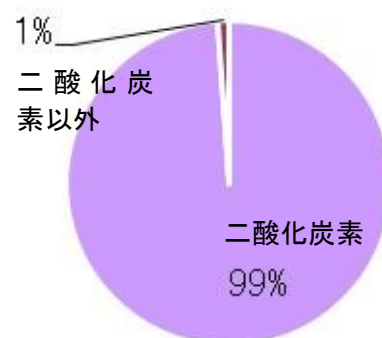

【図 8】温室効果ガスの内訳

(表 13) 一酸化二窒素排出量の内訳

(単位：t-CO<sub>2</sub>)

		H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
エネルギー消費	産業系	992.74	933.53	▲59.21 (▲5.96%)
	家庭・業務系	560.02	632.20	72.18 (12.89%)
農業	家畜のふん尿管理	2,561.49	684.39	▲1877.1 (▲73.28%)
	窒素肥料等土壌からの排出	59.43	26.14	▲33.29 (▲56.02%)
自動車の走行		11,550.88	11,305.55	▲245.33 (▲2.12%)
廃棄物処理	焼却処理（一廃）	1,610.27	1,376.92	▲233.35 (▲14.49%)
	焼却処理（産廃）	26.97	10.80	▲16.17 (▲59.96%)
	し尿処理	6.95	4.71	▲2.24 (▲32.23%)
	終末処理	703.08	0.00*	▲703.08 (▲100.00%)
	浄化槽処理	226.60	168.47	▲58.13 (▲25.65%)
合計		18,298.43	15,142.71	▲3155.72 (▲17.25%)

※平成 23 年度で所沢浄化センターが廃止となったため。

## 2 温室効果ガス排出量（速報値）（電力排出係数固定）の概要

電力の使用に伴う二酸化炭素排出係数を基準年度で固定した場合、平成 27 年度の項目別温室効果ガス排出量は、表 14 のとおり、二酸化炭素排出量は 146.1 万 t-CO<sub>2</sub>、その他のガスは 1.9 万 t-CO<sub>2</sub>、全体では 147.9 万 t-CO<sub>2</sub> となり、基準年度比で 10.1 万 t-CO<sub>2</sub> (▲6.39%) の削減となっています。また、各部門において、基準年度比で最も削減した部門は産業部門で 3.8 万 t-CO<sub>2</sub> (▲16.17%) でした。


これらの結果から、市域においても、温室効果ガスの削減は進んでいるものと推測されます。

(表 14) 項目別温室効果ガス排出量（電力排出係数固定）

(単位：万 t-CO<sub>2</sub>)

	H19 年度 (基準年度)	H27 年度	増減量
二酸化炭素	155.8	146.1	▲9.7 (▲6.23%)
①産業部門	23.5	19.7	▲3.8 (▲16.17%)
②民生業務部門	40.4	37.0	▲3.4 (8.42%)
③民生家庭部門	45.8	43.5	▲2.3 (▲5.02%)
④運輸部門	44.2	43.9	▲0.3 (▲0.68%)
⑤廃棄物部門	1.9	1.9	0.0 (0.00%)
その他のガス	2.2	1.9	▲0.3 (▲13.64%)
①メタン	0.4	0.3	▲0.1 (▲25.00%)
②一酸化二窒素	1.8	1.5	▲0.3 (▲16.67%)
温室効果ガス総排出量	158.0	147.9	▲10.1 (▲6.39%)

※平成 27 年度温室効果ガス排出量の削減目標値は、基準年度比の 1.62% の削減です。(表 9 参照)

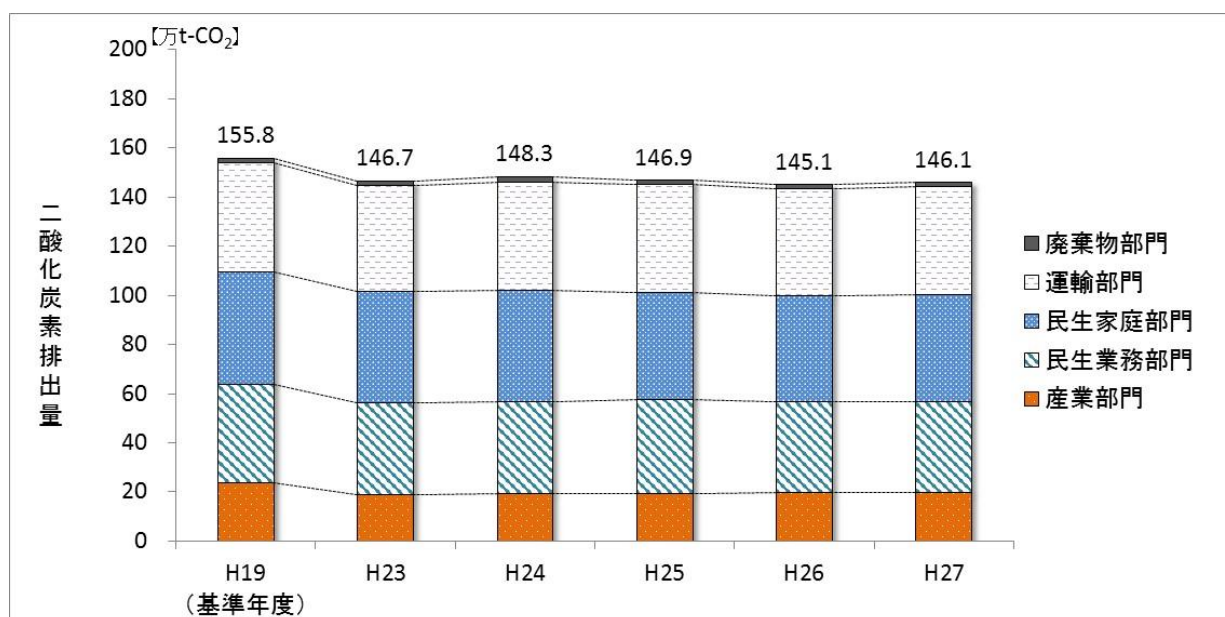

【図9】部門別の二酸化炭素排出量の推移（電力排出係数固定）

(表 15) 各部門におけるエネルギー別二酸化炭素排出量（電力排出係数固定）（単位：万 t-CO<sub>2</sub>）

①産業部門		H19年度 (基準年度)	H27年度	増減量
燃料 使用量	軽質油	1.5	1.8	0.3 (20.00%)
	重質油	2.0	1.5	▲0.5 (▲25.00%)
	液化石油ガス (LPG)	0.5	0.6	0.1 (20.00%)
	都市ガス	2.9	3.8	0.9 (31.03%)
電気使用量		16.6	11.9	▲4.7 (▲28.31%)
小計		23.5	19.7	▲3.8 (▲16.17%)

(単位：万 t-CO<sub>2</sub>)

②民生業務部門		H19年度 (基準年度)	H27年度	増減量
燃料 使用量	軽質油	7.8	7.1	▲0.7 (▲8.97%)
	重質油	7.9	7.2	▲0.7 (▲8.86%)
	液化石油ガス (LPG)	2.2	0.5	▲1.7 (▲77.27%)
	都市ガス	2.3	1.9	▲0.4 (▲17.39%)
電気使用量		20.2	20.3	0.1 (0.50%)
小計		40.4	37.0	▲3.4 (▲8.42%)

(単位：万 t-CO<sub>2</sub>)

③民生家庭部門		H19年度 (基準年度)	H27年度	増減量
燃料 使用 量	軽質油（灯油）	2.6	2.7	0.1 (3.85%)
	重質油	—	—	—
	液化石油ガス（LPG）	6.8	5.7	▲1.1 (▲16.18%)
	都市ガス	6.3	6.2	▲0.1 (▲1.59%)
電気使用量		30.1	28.9	▲1.2 (▲3.99%)
小 計		45.8	43.5	▲2.3 (▲5.02%)

### 3 温室効果ガスの削減方針

市域における温室効果ガス排出量の削減を一層推進するため、所沢市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガス排出量が大きく、その排出削減量が少ない部門（民生家庭部門・民生業務部門・運輸部門）を中心に、以下のとおり削減対策を進めます。

また、東京電力株式会社管内における原子力発電所の稼働停止により、電力の使用に伴う二酸化炭素実排出係数が大きく増加していることから、国の動向を踏まえつつ、本実行計画における温室効果ガス排出量の削減目標値等の検討を進めます。

#### (1) 市民・事業者の活動促進

##### ①市民・事業者の省エネルギー活動に対する意識啓発と実践

市民・事業者の省エネルギー活動に対する意識啓発を行い、省エネ活動の実践に結び付くよう様々な取り組みを実施します。

##### ②クルマ依存型のライフスタイルの見直し（エコ・モビリティの推進）

公共交通機関の利用を推進するとともに、低公害車・低燃費車等の導入やエコドライブの普及啓発に努め、エコ・モビリティを推進します。

#### (2) 再生可能エネルギー等の利用

##### ①再生可能エネルギーの利用促進

率先して市の施設における太陽光発電システム等の導入を図るとともに、市域における太陽光発電システム等の利用を促進します。

##### ②リサイクル・エネルギーの利用

クリーンセンターのごみ焼却施設から発生する余熱を利用し、場内の電力使用の一部を賄うとともに、廃食用油の回収を進め、バイオディーゼル燃料とする取り組みを進めます。

(3) 地域環境の整備及び改善

① 自転車利用者や歩行者にやさしい交通環境の整備

公共交通機関の利用を推進するとともに、自転車専用レーンや自転車駐車場の整備等により、自転車利用を促進します。また、遮熱性舗装など人にやさしい交通環境の整備を行います。

② みどりの保全・創出による二酸化炭素の吸収源の確保

市民・地権者・市との協働により、狭山丘陵等に広がるみどりを保全するとともに、市街地にみどりを創出し、二酸化炭素の吸収源の確保に努めます。

③ 農地の保全と地産地消の推進

無秩序な開発などによる農地の減少を抑制するため、農地法の適切な運用等により農地の保全を図ります。また、学校給食での所産産農作物の使用等により、積極的に地産地消を進めます。

(4) 循環型社会の形成

① 3Rの実践による廃棄物の削減

市民・事業者との協働の取り組みにより、ごみのリデュース(Reduce:削減)、リユース(Reuse:再使用)、リサイクル(Recycle:再利用)を推進し、ごみの処理に伴い発生する温室効果ガスの削減に努めます。

② 適正な処理体制の整備・確保

家庭系ごみについて、高効率的で環境に配慮した収集体制を確立するとともに、ごみの分別排出を徹底し、一層の資源化に取り組むなど、適正な処理体制の整備・確保に努めます。

## 参 考

### (1) 電力の使用に伴う二酸化炭素排出係数

温室効果ガスの算定にあたり、電力の使用に伴う二酸化炭素排出係数は、基準年度（平成 19 年度）で 0.425kg-CO<sub>2</sub>/kWh、平成 27 年度（平成 26 年度実績値を採用）で 0.505kg-CO<sub>2</sub>/kWh で算出しています。

（表 16）電力の使用に伴う二酸化炭素排出係数 （単位：kg-CO<sub>2</sub>/kWh）

	H19 年度 （基準年度）	H25 年度	H26 年度	H27 年度
実排出係数 （東京電力株式会社）	0.425	0.525	0.531	0.505

### (2) 気候について

気温により空調設備の使用状況が変化することから、基準年度（平成 19 年度）と平成 27 年度における気温を表 15 に示します。

夏期（7 月～9 月）平均気温は、平成 19 年度で 25.4℃、平成 27 年度で 24.7℃となり、冬期の（12 月～2 月）平均気温は、平成 19 年度で 4.9℃、平成 27 年度で 6.0℃となっています。平成 19 年度と比べると、夏期で 0.7℃低下、冬期で 1.1℃上昇となっています。

（表 17）月別の平均気温 （単位：℃）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
H19 年度	12.6	18.6	22.4	23.6	28.4	24.1	17.6	11.5	6.5	4.3	3.8	9.5
H27 年度	13.8	20.5	21.6	26.0	26.1	21.9	17.5	12.7	7.8	4.5	5.6	8.9

※資料：埼玉西部消防組合データ

### (3) 太陽光発電システムの設置について

市内における太陽光発電システムの設置件数は、次のとおりです。

（表 18）市内における太陽光発電システム設置件数 （単位：件）

	H21 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
太陽光発電システム 設置数	1,066	3,311	3,879	4,326